

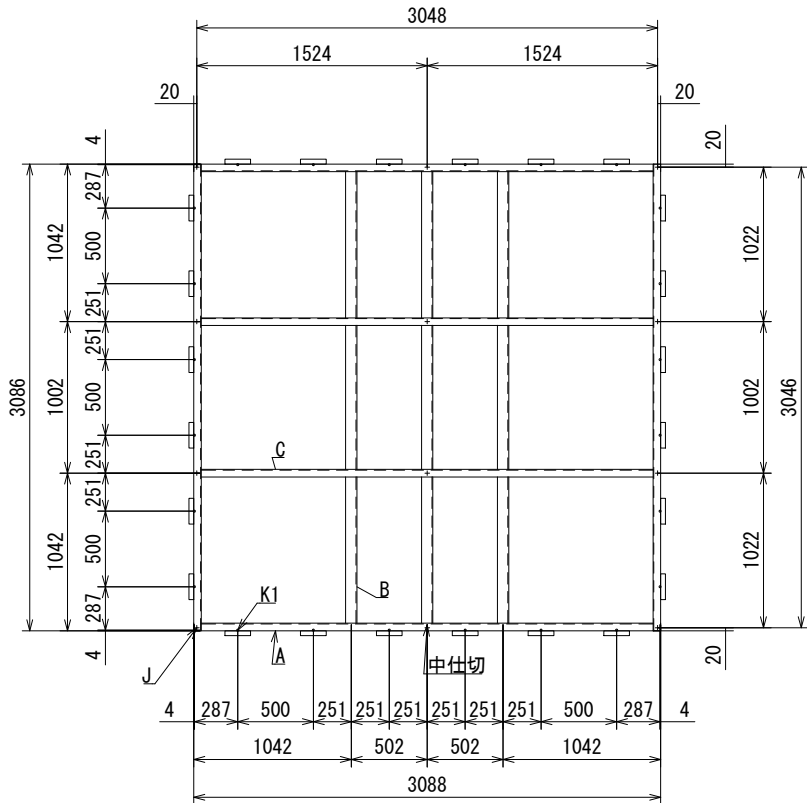
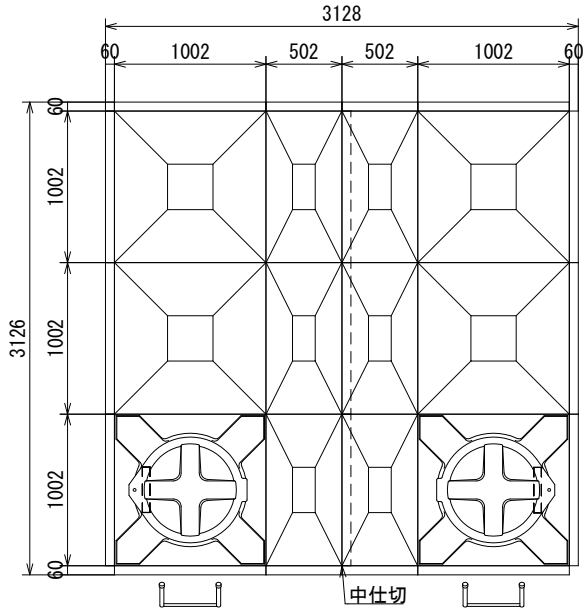
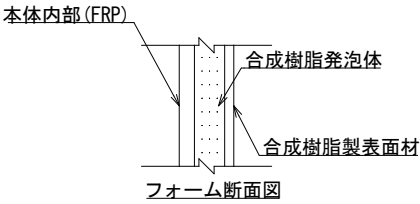


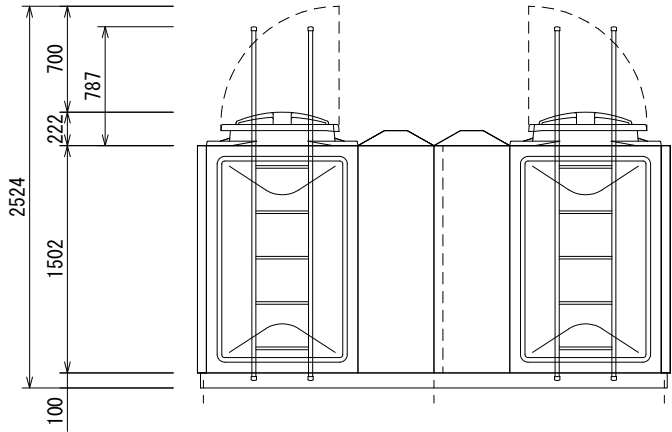

平架台図

※鋼材の接続は基礎で行うこと

部材表	
A	[-100x50x5x7.5
B	L-75x75x6
C	[-100x50x5x7.5
K1	24-Φ14タンク据付ボルト孔(・指示M12)
K2	-----
K3	-----
J	12-Φ15アンカーボルト孔 (+指示M12×145L 接着系SUS)

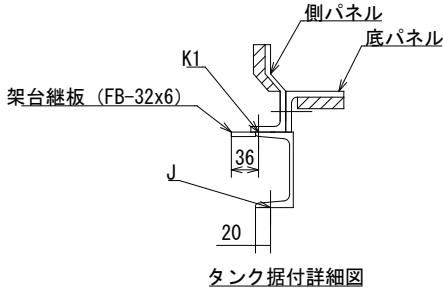

参考図

11	排水口			-	
10	オーバーフロー			-	
9	出水口			-	
8	流入口			-	
7	ボールタップ口			-	
6	通気口	ABS		-	防虫網付き
5	電極座	PVC	50A	-	PF2内ネジ
4	外はしご	STK	W375xP300	2	溶融亜鉛メッキ
3	内はしご	PVC	W300xP300	2	
2	マンホール	FRP	Φ600	2	密閉式
1	本体	FRP		1	
品番	名 称	材質	寸法	数量	備 考

※タンク組立において作業床が2m以上となる場合は足場の安全対策をお願いします。 ※満水位が側壁上端より0.7m以下の水位でのご使用の場合には、別途対策が必要となります。

■ 建築基準法施行令改正 耐震基準適合 ■ 国土交通省告示第243号適合 ■ 水道法・食品衛生法・藻類増殖防止技術指針適合 ■ 低水位運転時には内部金具腐食の恐れがあります ■ 組立ボルト：SUS仕様 ■ 気相部プラコート仕様 ■ 架台：溶融亜鉛メッキ仕様						日付	ボックスフレーム構造 (外補強方式)	型式 (寸法) [3.0 x 3.0 x 1.5H]	受水槽更新		
						尺度	1/50				複合板形
											水平震度
									1.5G	図番	